



Distretto scolastico n°27

Istituto Comprensivo "Matteotti-Cirillo"

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911; Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007

Email:naic897007@istruzione.it sito web:www.matteotti-cirillo.gov.it

NAIC897007@pec.istruzione.it



Prot. 946 del 01-03-2017

VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

(Art. 26 D.Lgs 81/2008)

OGGETTO: UTILIZZO DI N. 5 AULE DEL PLESSO QUINTAVALLE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CIRCOLO DIDATTICO "GIOVANNI PASCOLI"

Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e la reciproca informazione, sui rischi pertinenti l'attività scolastica e quella dell'attività in oggetto, nonché sui rischi da interferenze, in data **01/03/2017** si è tenuta presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATTEOTTI CIRILLO" AL PLESSO QUINTAVALLE in Grumo Nevano (NA) la riunione di coordinamento a cui hanno partecipato:

- Per l'Istituto Comprensivo Statale "Matteotti Cirillo", il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nugnes Giuseppina, il RSPP Ing. Vincenzo Parascandolo.
- Per il Circolo Didattico "Giovanni Pascoli" di Grumo Nevano il Dirigente Scolastico Dott. Tessitore Osvaldo, il RSPP arch. Giovanni Miraglia.

Nel corso dell'incontro il RSPP dell'Istituto Comprensivo Statale "Matteotti Cirillo" illustra le criticità già segnalate con separata nota al Comune di Grumo Nevano in riferimento alla possibilità di utilizzo degli ambienti del Primo piano del Plesso Quintavalle da parte di n. 5 classi della scuola primaria del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli". Nello specifico il RSPP precisa che:

- Attualmente è in vigore un piano di emergenza provvisorio che non prevede l'utilizzo delle scale di emergenza esterne in quanto le aree esterne risultano ancora area di cantiere e quindi sono interdette alla platea scolastica.
- I servizi igienici utilizzati dagli alunni non possono essere promiscui, devono essere distinti sia per sesso e sia per ordine di scuola.
- I percorsi di esodo non possono essere promiscui, devono essere distinti per ordine di scuola.


Considerato che allo stato:

- Non è possibile utilizzare le scale esterne e quindi non solo in caso di ingresso e uscita ma anche in caso di esodo dell'edificio le scale interne sarebbero utilizzate sia dalla scuola ospite che dagli alunni della scuola secondaria di primo grado.
- Le uscite di emergenza attualmente utilizzabili, non sono sufficienti per accogliere gli oltre 100 alunni della scuola primaria, poiché la "capacità di deflusso" risulterebbe superiore a 60 (per modulo) in contrasto a quanto stabilito dal punto 5.1 del D.M. 26.8.92.

Alla luce di quanto sopra riportato il RSPP dell'Istituto Comprensivo Statale "Matteotti Cirillo" ritiene che l'utilizzo da parte delle n. 5 classi della scuola primaria nei locali del primo piano del Plesso Quintavalle non rispetti la vigente normativa in materia di sicurezza ed esponga la platea scolastica ad un incremento del rischio sia in merito alle condizioni igienico sanitarie e soprattutto aggravi il rischio in caso di un'eventuale evacuazione dell'edificio scolastico.

Tutto ciò premesso, in considerazione della decisione del Comune di Grumo Nevano di utilizzare n. 5 le aule del Primo piano del Plesso Quintavalle contrassegnate con una X per ospitare altrettanti classi della scuola primaria del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli" si ritiene necessario il rispetto assoluto delle seguenti disposizioni.

Ambienti utilizzati dal Circolo Didattico "Giovanni Pascoli"

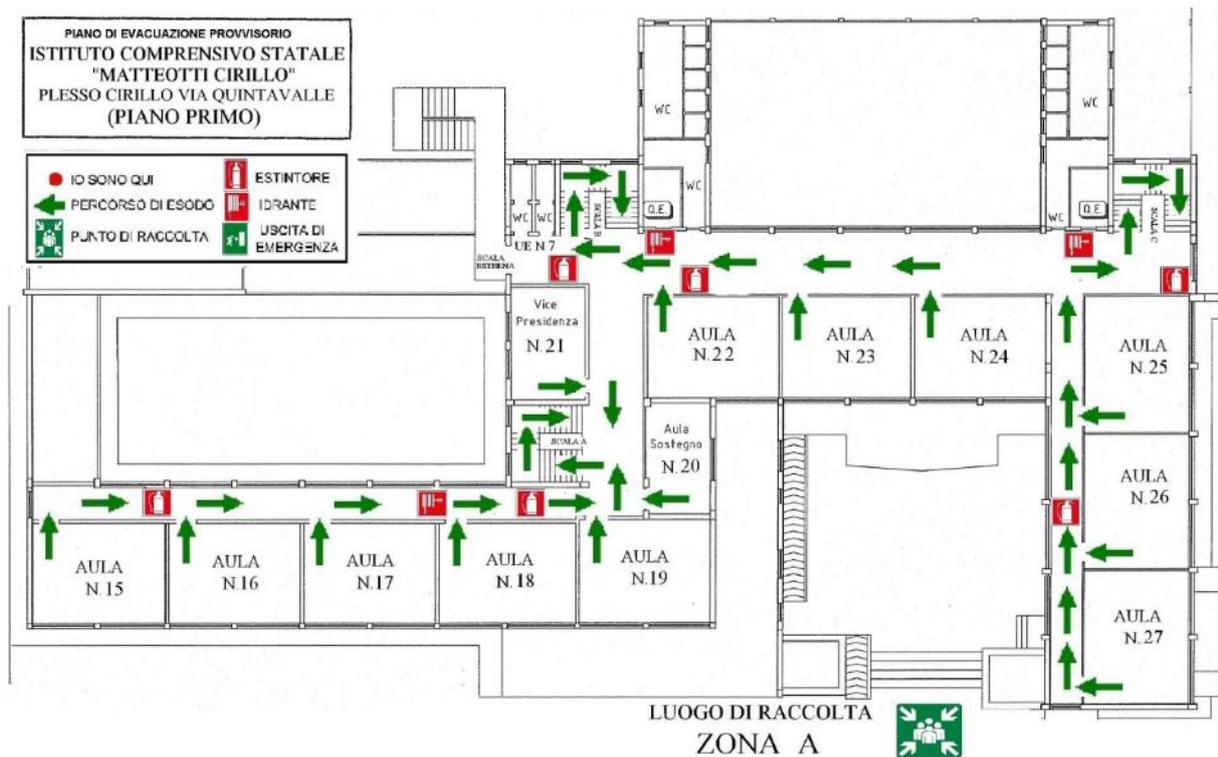

Vie di fuga e uscite di sicurezza

I lavoratori e gli alunni del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli" che utilizzeranno gli ambienti del plesso Quintavalle devono preventivamente prendere visione del Piano di Emergenza, dei nominativi degli Addetti Antincendio e Primo soccorso (affissi all'albo del Plesso Quintavalle), delle vie di fuga, della localizzazione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.

I corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza, in particolare i corridoi e le vie di fuga devono essere sgombri da materiale che possa comportare intralcio, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere anche se temporanei.

Vigilanza

Gli alunni del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli" che utilizzeranno gli ambienti del plesso Quintavalle devono essere costantemente vigilati da un numero idoneo di Collaboratori Scolastici del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli" al fine di evitare il transito e l'accesso in ambienti diversi da quelli sopra riportati.

Servizi igienici

Gli alunni del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli" utilizzeranno i servizi igienici del Primo piano indicati con una X nella planimetria sopra riportata. La pulizia di tali servizi igienici sarà svolta dai Collaboratori Scolastici del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli".

Operazioni di ingresso e uscita


Gli alunni del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli" accederanno agli ambienti riportati nella planimetria sopra riportata in orari sfalsati rispetto agli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale "Matteotti Cirillo" al fine di eliminare ogni interferenza.

Operazioni di evacuazione in caso di emergenza

Gli alunni ed i lavoratori del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli" in caso di emergenza evacueranno dagli ambienti scolastici dalle vie di esodo riportate nelle planimetrie che seguono al fine di non interferire durante l'esodo con gli alunni ed i lavoratori dell'Istituto Comprensivo Statale "Matteotti Cirillo". In particolare dagli ambienti del primo piano i lavoratori e gli alunni del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli" raggiungeranno l'area di raccolta A utilizzando unicamente la scala interna A e l'uscita di emergenza n. 1 all'ingresso principale dell'edificio.


**PIANO DI EVACUAZIONE PROVVISORIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATTEOTTI CIRILLO"
PLESSO CIRILLO VIA QUINTAVALLE
(PIANO PRIMO)**

- IO SONO QUI
- ← PERCORSO DI ESODO
- ➡ PUNTO DI RACCOLTA
- 🔥 ESTINTORE
- 🚒 IDRANTE
- 🚪 USCITA DI EMERGENZA

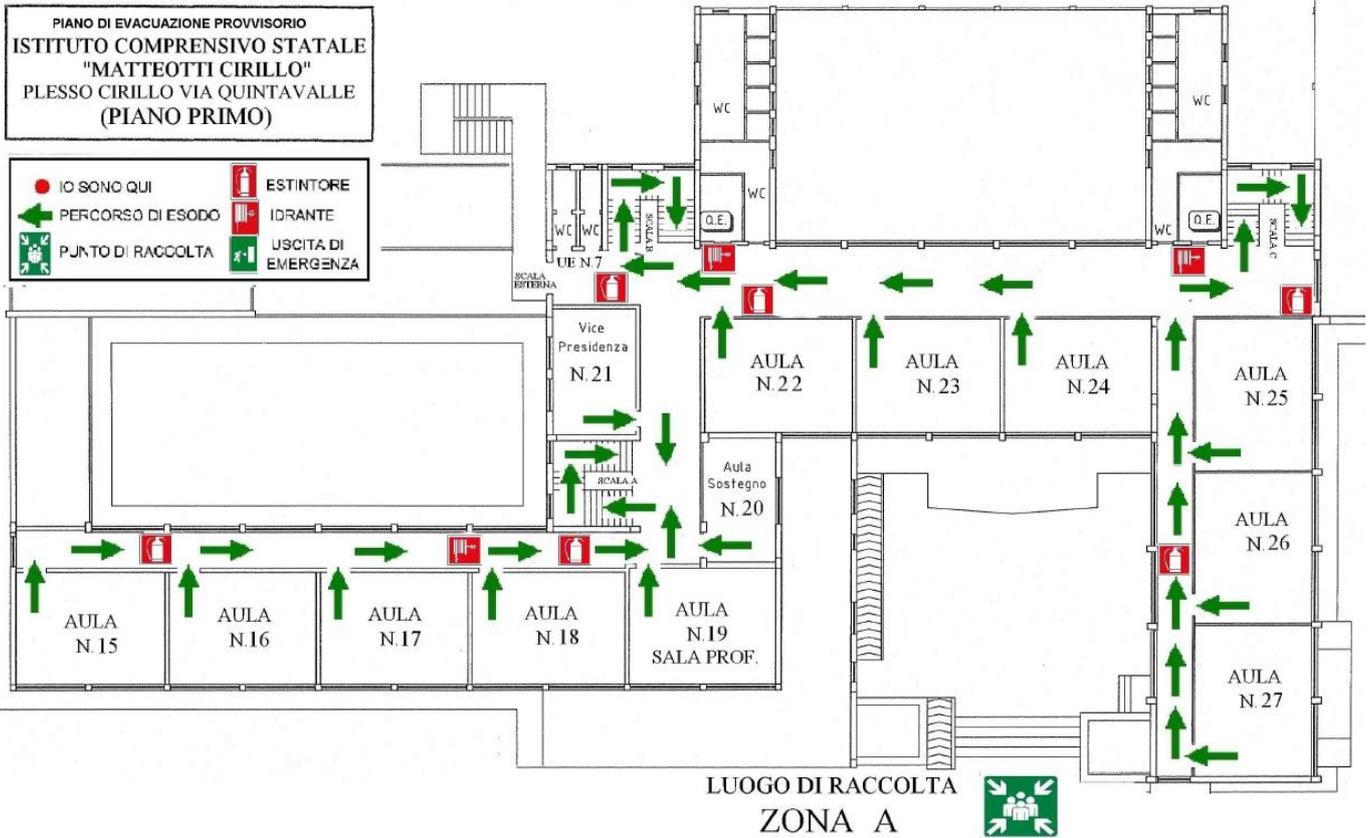

**PIANO DI EVACUAZIONE PROVVISORIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATTEOTTI CIRILLO"
PLESSO CIRILLO VIA QUINTAVALLE
(PIANO RIALZATO)**

- IO SONO QUI
- ← PERCORSO DI ESODO
- ➡ PUNTO DI RACCOLTA
- 🔥 ESTINTORE
- 🚒 IDRANTE
- 🚪 USCITA DI EMERGENZA

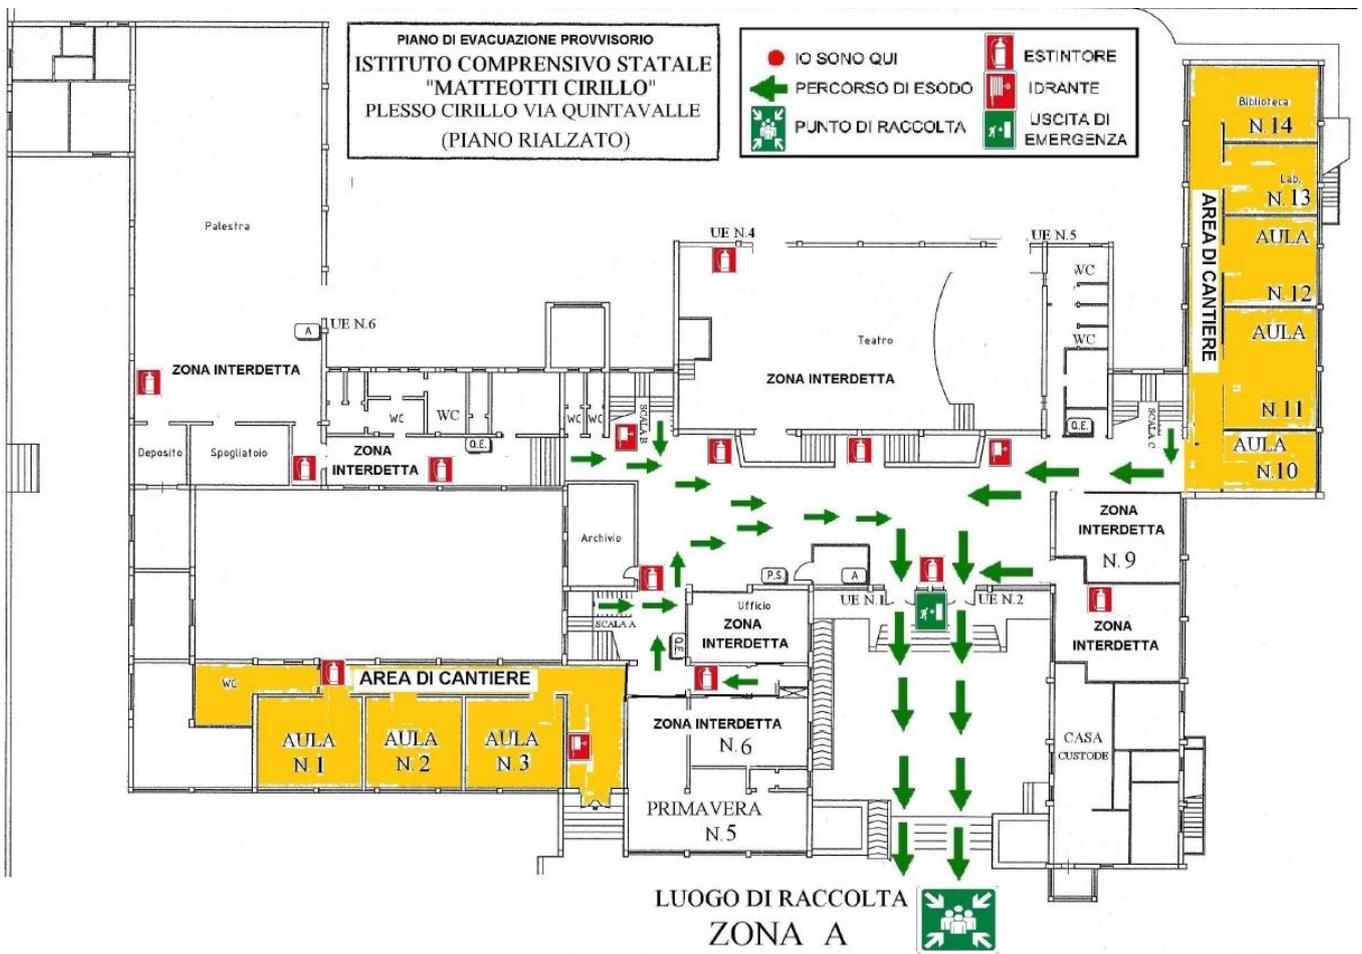

Le ulteriori misure da adottate per ridurre i rischi da interferenza sono contenute nel DUVRI allegato al presente verbale.

Grumo Nevano lì _____

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nugnes Giuseppina

Il RSPP dell'Istituto Comprensivo Statale "Matteotti Cirillo"
Ing. Vincenzo Parascandolo

Il Dirigente Scolastico del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli"
Dott. Tessitore Osvaldo

Il RSPP del Circolo Didattico "Giovanni Pascoli"
Arch. Giovanni Miraglia
